


Objektum	Zóna	Össz. áll. r. sz.
E61-15-1		L-16864

5/1(✓)

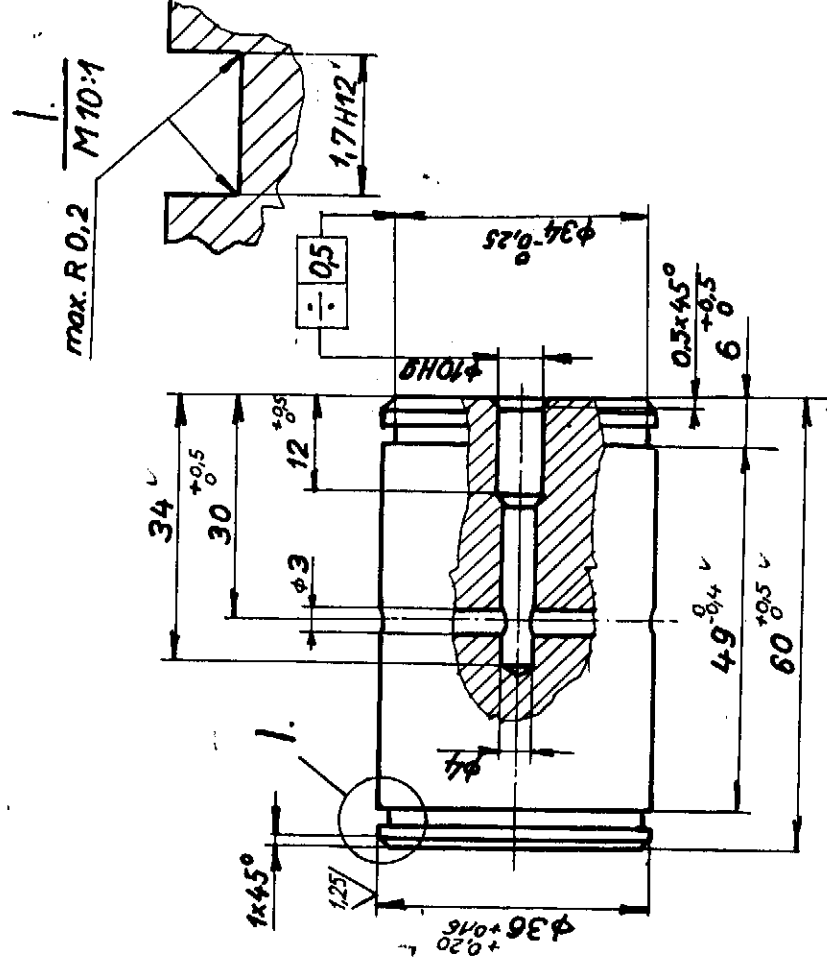

Műszaki utasítás!

1. 0,8-1,2 mm mélyen cementálva
2. Szakítószilárdság: $\sigma_B = 60-90 \text{ kp/cm}^2$
3. Folyáshatár: $\sigma_F = 45 \text{ kp/cm}^2$
4. Szakadási nyúlás: $\delta_5 = 10 \%$
5. Ütőmunka: $= 6 \text{ mkp/cm}^2$
6. Keménység: $= 149-197 \text{ HB}$

"A" változat: átrajzolva és honosítva

$\phi 10 H9$	$+0,036$ 0
1,7 H12	$+0,1$ 0

242-03-1-15-01-0095808-0
Készült az L-95808 sz. rajz alapján!

Változás		Tárgy:		Tengely		Méret-arány		BUDAPESTI MŰZENEHÉSZI VÁLLALAT	
Jel	Változásértékesítő száma	Készítette	Ellenőrizte	Jel	Változásértékesítő száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte	BKV
Beosztás Név	Aláírás							FEJLESZTÉSI FŐMÉRŐRSÉG	
Szerkesztő: Kovács J.	Pannur							Érvényes sz. rajz helyett	
Rajzoló: Kész. G. V. 76.06.25	Kris							Rajzszerkesztő (és módosítás jele):	
Ellenőrző: Cselenyi L. 1976.06.30	Gyöngyösi							L-95808	
Szabv. ellenőrző: Erőss J.								Lapok száma: 1 Sz. lap	
Jóváhagyó: 1976. VI. 30									
A jóváhagyás kelte:									