
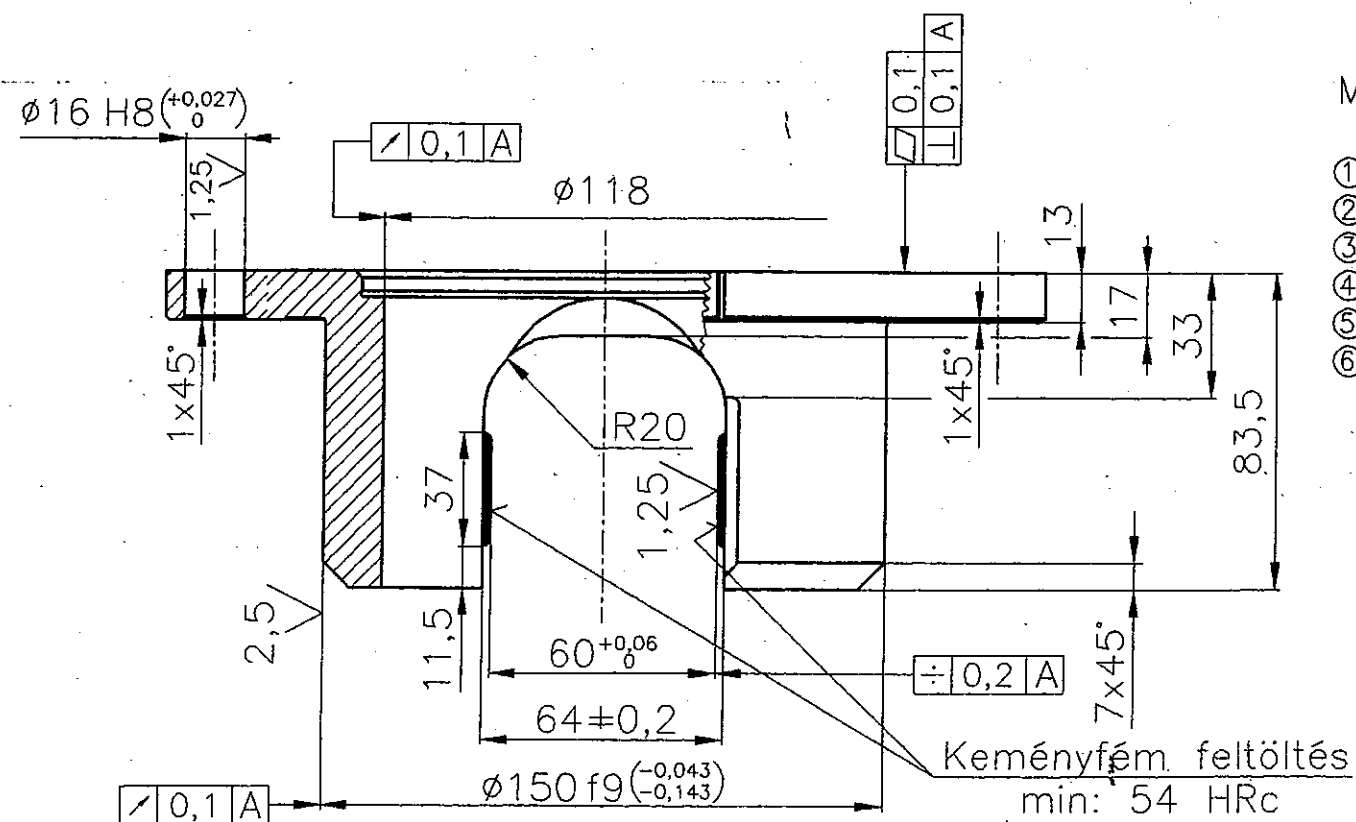
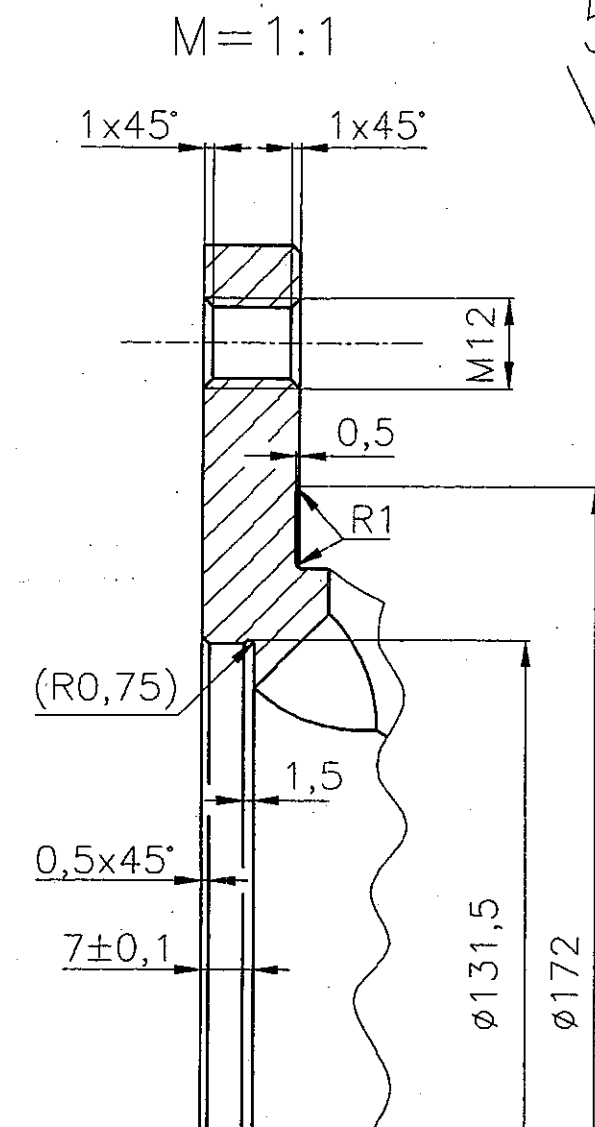


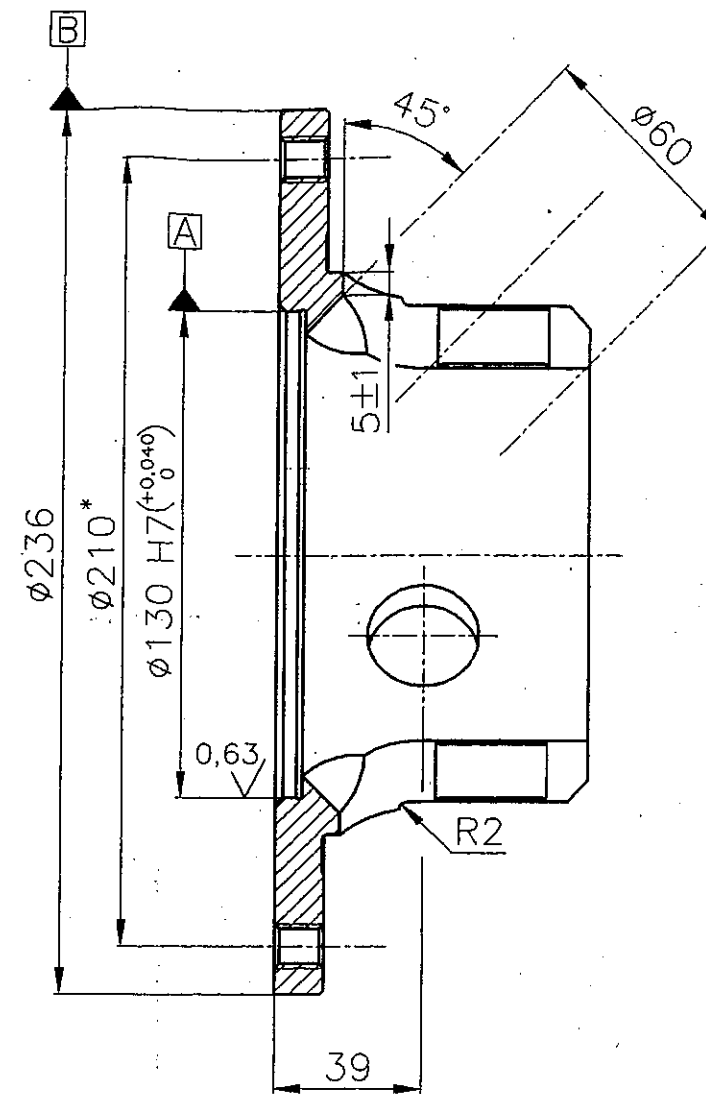

- ① *Az $\varnothing 210$ furatkörön az $\varnothing 16$ H8 furatok párban megmunkálva!
- ② Az $\varnothing 130$ H7 és az $\varnothing 236$ bázisfelületek egy befogással munkálандók meg.
- ③ A "B" segédbázis az "A" bázisfelület feltöltő hegesztéses javításakor alkalmazandó!
- ④ Előmelegítés és keményfém feltöltés technológiai utasítás szerint.
- ⑤ Mágneses repedésvizsgálat kötelező!
- ⑥ Élek tompítva, sorjátlanítva.

Tétel	Db	Megnevezés		Anyag	Szabvány	Méret	Szabvány	Rajzszám	Megjegyzés																					
Beosztás,név:	Aláírás:	Dátum:	Megnevezés: Kardánvilla				Méret- arány: 1:2	BKV-METRO																						
Tervező:	<i>beledi</i>	2001.03.21.					Kész súly:			Érvényes: Ev-31.53.051																				
Szerkesztő:							sz.rajz helyett																							
Rajzoló:							Rajzszám(és módosítás):																							
Ellenőr:	<i>Kai</i>		Jele:		Jele:	C 35	METR-M50																							
Oszt.vez:	<i>Q. Kallós</i>		Szabvány:		Szabvány:	MSZ 61																								
Jövőhagyó:	<i>León</i>		Alak,méret:		Anyagminőség:		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																							
							A lapok száma: sz.lap																							