
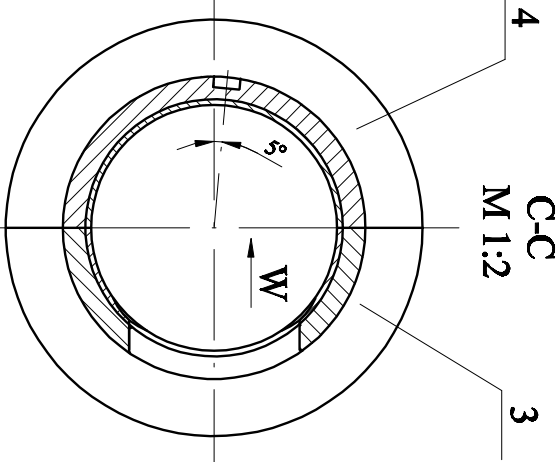
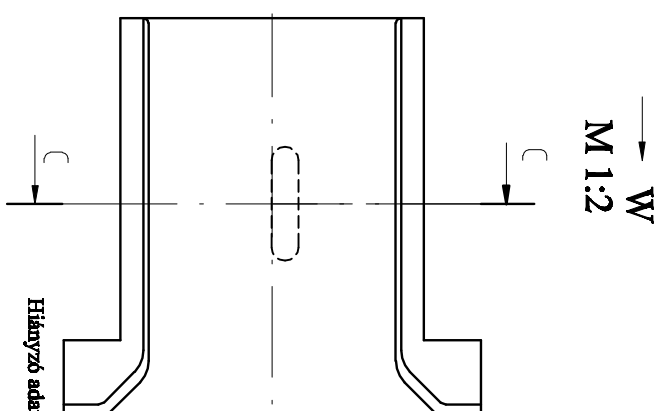
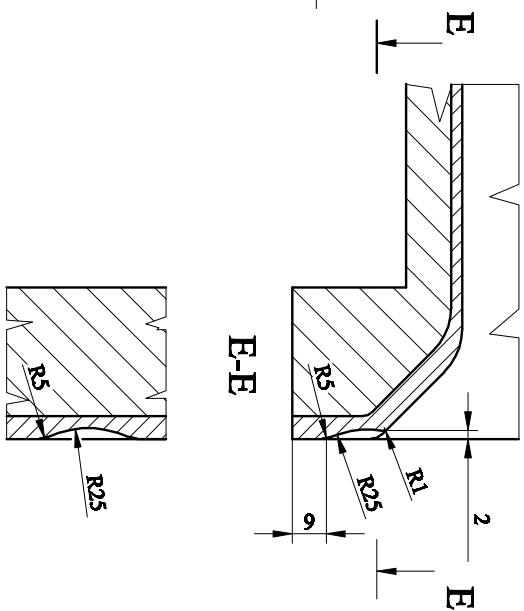
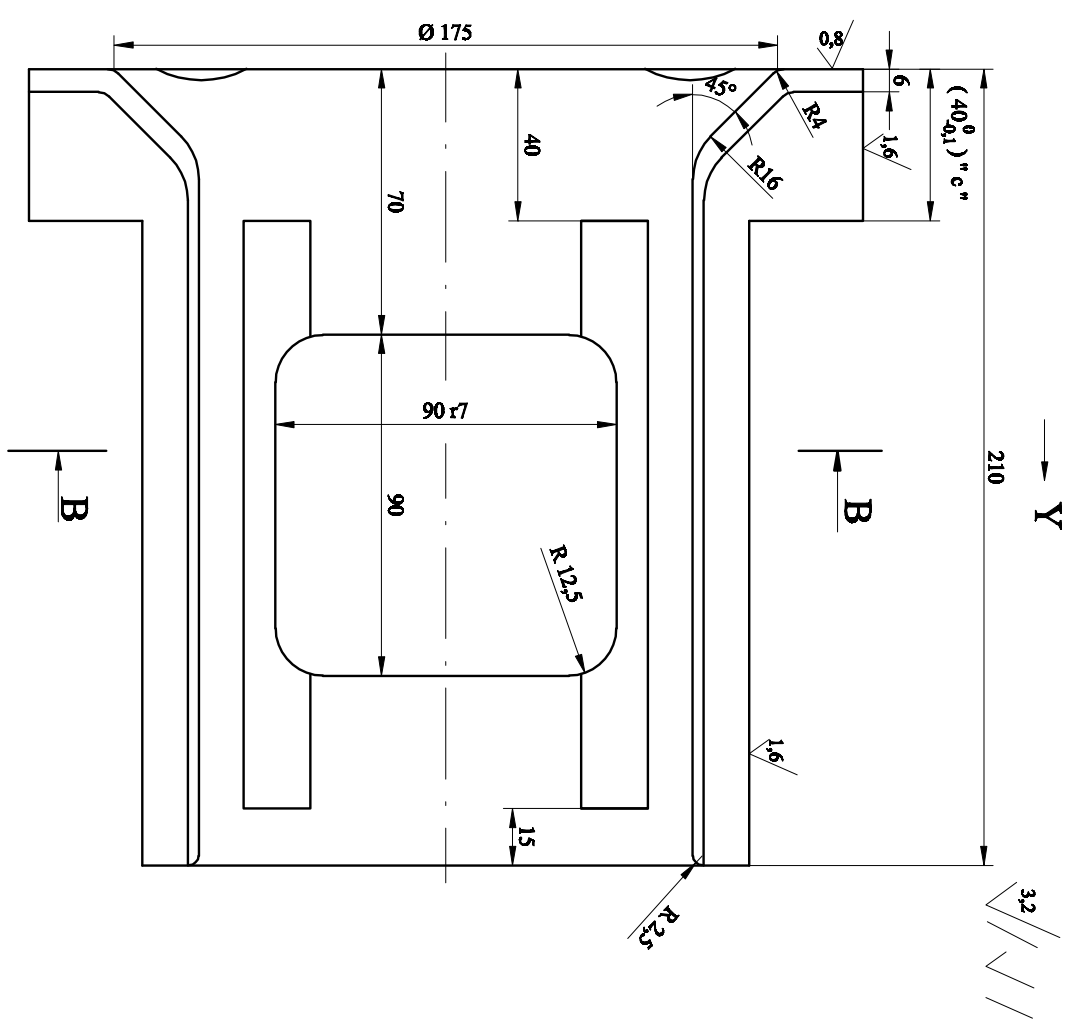
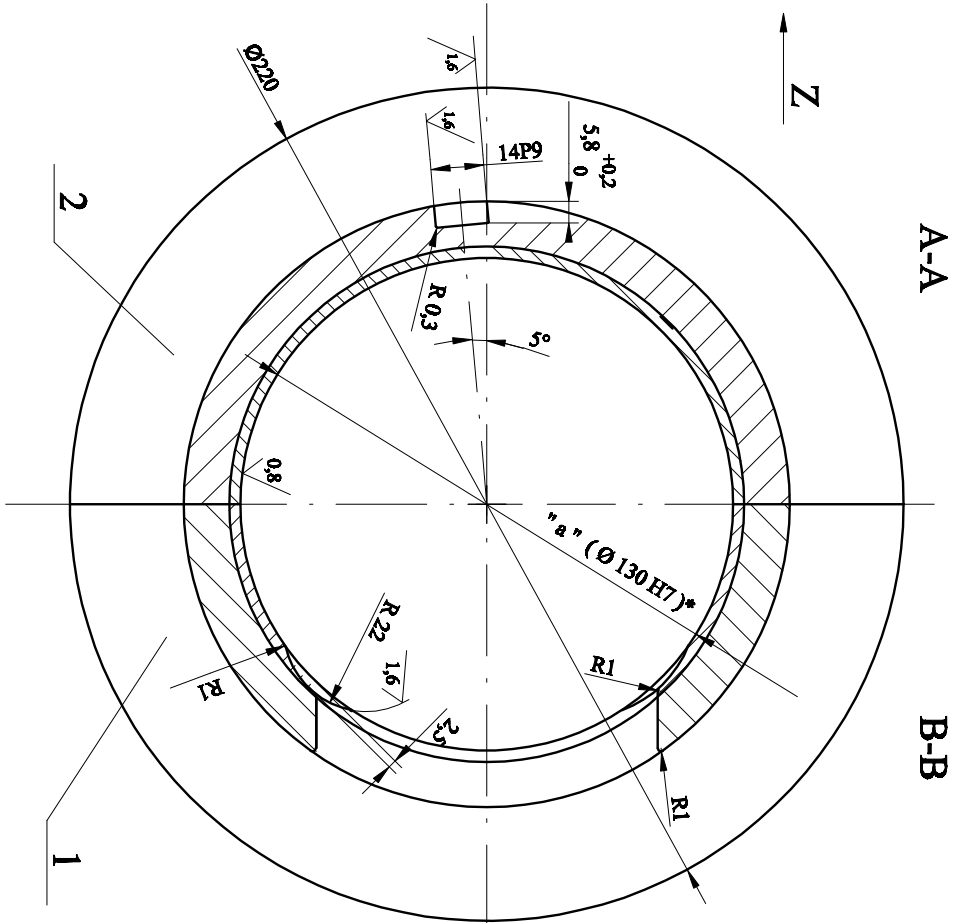


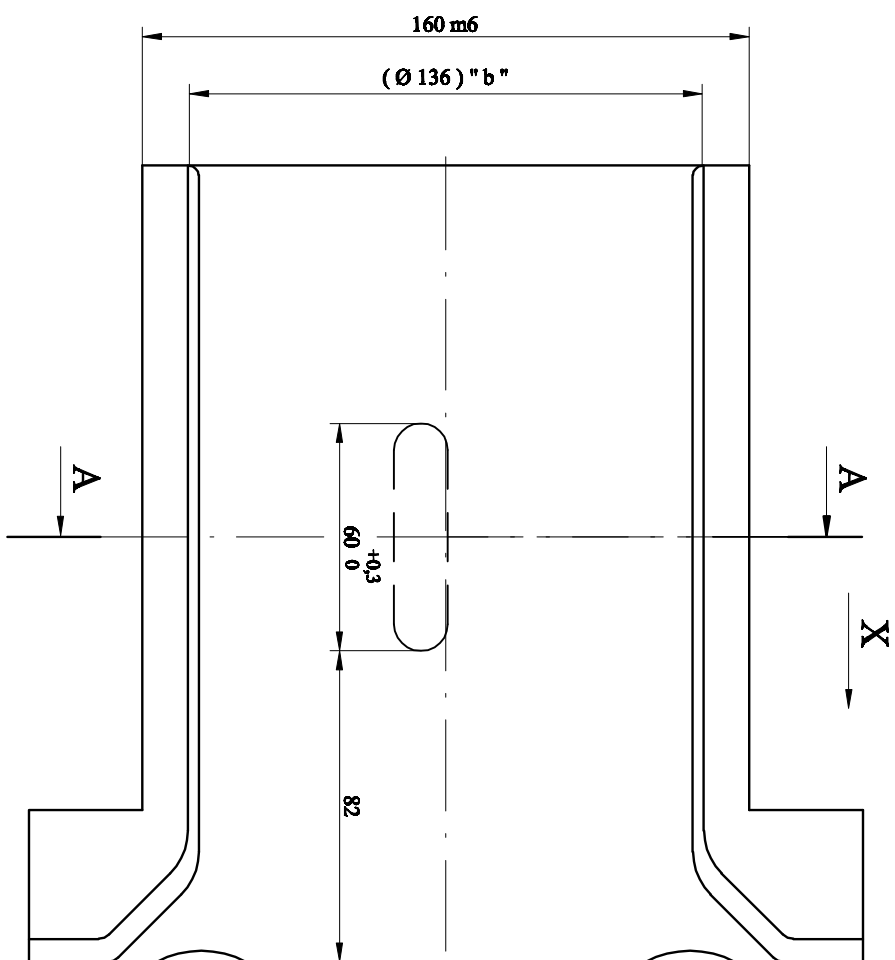

1. Anyagminőség: támaszfőlem: C 10, C 15 MSZ 31
belsőlem: Cst 83 MSZ 112
2. Zárójteles méretek "alapvetés" csapdégny vonatkoznak, új kerégházhoz !
3. " a " futamteret a tengelyhez illesztendő: a tengely méret +0,8 mm hüvelygel +0,6
4. Csapdég belsejében "fűtővezeték" " előtűnőként nyissa futamteret: Ø 124 mm
5. legkisebb kész: " a " futamteret Ø 125,2 HT
6. Támaszfőlem belső " b " mérete párosításakor szűkítéssel szabályozandó, maximum Ø 138 mm lehet !
7. Támaszfőlem villi szélesség " c " méret minimum 32 mm!
8. Jelelőlen élék "d" 0,8 mm
9. Az újrafűtőnél marokcsapdégvezeték az átlós csőg jelzésű és a gumiszálhál lejárati időpontot: 6v, hb, nap a csapdégperemmel be kell tenni.
10. A csapdégfelület ültetésékhöz egyúttal kell szállítani, makarovni.

"d" változás:
1. Újanyagok
2. Beépített anyagminőség
3. Műszaki előírt technológiai
útfelsokezelés, előírtesokai kibovltre,
Elkötözés: HEV Btk-521
Bp. 1997.XI.17.
Pécsen Co. etc.

[illegible]