



Általános árok keresztmetszet I.
0,4 kV–os kábel földben





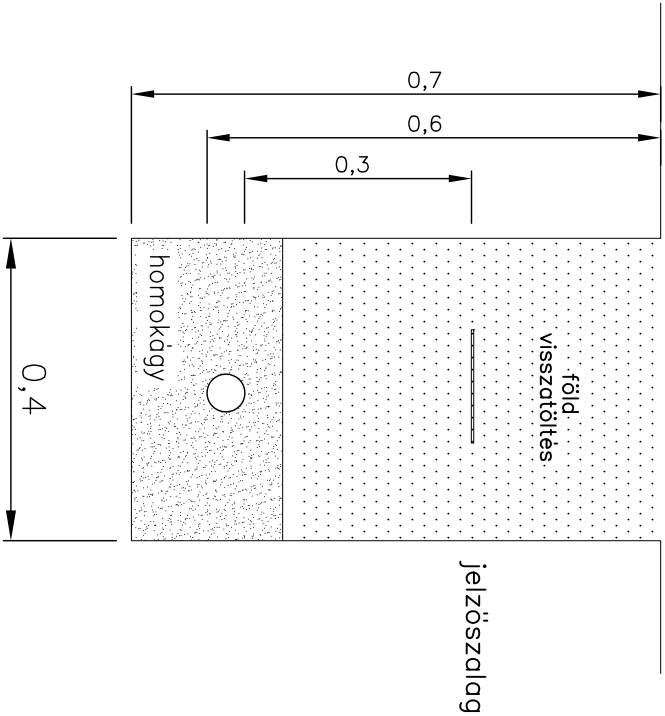


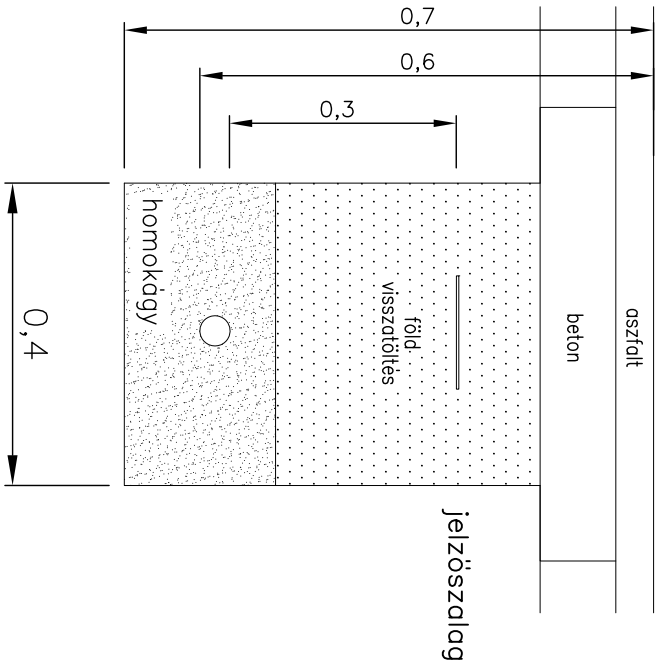

Általános árok keresztmetszet II.
0,4 kV–os kábel járda alatt



Megjegyzés:
A jelölt burkolatvastagságok csak feltételezések.
A jelöltektől eltérő szelvények létesítésére is szükség lehet!

Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz
Érintésvédelem: TN

<div>ÚT-, VASÚTERVEZŐ Zrt.</div> <div>505. iroda</div>				
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Telefon: 371 4000 Fax: 206-3914				
Megrendelő:			Szerződésszám :	
BKV Zrt. Műszaki Igazgatóság			BKV Zrt. 14/K-211/10	
Beruházási Szakszolgálat			4500385282	
Tárgy:	Budapest XXII., budafoki elágazás, 47-es villamos 47+42 hm sz.		Tervszám:	
TÉGLABOLTOZATÚ MŰTÁRGY FELÚJÍTÁSA				
Világítási terv			52132/508/506/505	09
Szakág:	G2. Kis- és közép feszültségű villamos vezetékek		Dátum:	2013. 02. 15.
Részrövelet:			Rajzszám:	G2-EL08
Kábelárok mintakeresztmetszelvények			Fájlnev:	EL08
Felelős tervező:  Tervező/Szerkesztő:  Ellenőrző:  Irodavezető:  Szakági igazgató:  Vezérigazgató-helyettes: 				
Ecsedi István 01-12012				
Ecsedi István 01-12012				
Orosz Gyözőné 13-5589				
Szécsényiné Tar Mária				
Törő Gyula				
Törő Gyula				
Ez a terv az UVATERV ZRT. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.				